



Productora de Químico
para Extintores

Proquíex Ltda.



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification
N° CO236302



TODO EN QUÍMICOS PARA
EXTINTORES DE FUEGO
MAS DE 20 AÑOS ENTREGANDO CALIDAD

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

(ES INFORMATIVO DEL PRODUCTO, SOLO SE AMPARA CON EL CERTIFICADO DE SERIALES ORIGINAL)


POLVO QUÍMICO SECO MULTIPROPÓSITO (TX)

FECHA DE VENTA	24 DE AGOSTO DE 2.015
CLIENTE	AGROFUMIGACION INDUSTRIAL
FECHA DE MANUFACTURA PRODUCTO	25 DE JULIO DE 2.015 - LOTE 566
FECHA DE EXPIRACIÓN PRODUCTO	25 DE JULIO DE 2.017
CANTIDAD REQUERIDA	150 Kg.

RESULTADO DE ANÁLISIS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	MÉTODO
DENSIDAD A GRANEL	0.750 a 1.000 g/cc	0.9259	M-001
GRANULOMETRÍA	TAMIZ 150 µm 0 - 5%	4.40	M.002
	TAMIZ 75 µm 10 - 40%	39.00	
	TAMIZ 45 µm 20 - 75%	76.20	
	FONDO 100%	100	
TAMAÑO DE PARTÍCULA	55 +/- 7.5 µm	62.84 µm	
DISPERSIÓN MEDIA	20 +/- 10 µm	24.90 µm	
CONTENIDO QUÍMICO	CONTENIDO QUÍMICO DECLARADO 75% (m/m)	90% (m/m) INGREDIENTE ACTIVO	M.003
DESEMPEÑO ENSAYO DE FUEGO	EXTINCIÓN TOTAL DEL FUEGO	PRUEBA EXITOSA (EXTINCIÓN TOTAL DE LLAMA)	M.004
DESEMPEÑO DE DESCARGA	RESIDUO MÁXIMO 15%	2%	M.005
REPELENCIA AL AGUA	SIN HUELLAS VISIBLES	NO HAY HUELLAS	M.006
RESISTENCIA A TEMPERATURAS EXTREMAS	CAÍDA DEL POLVO EN MÁXIMO 5 s	1 SEG.	M.007
HUMEDAD	MÁXIMO 0.2%	0.10%	M.008

SERIAL : 161869-161870-161871.

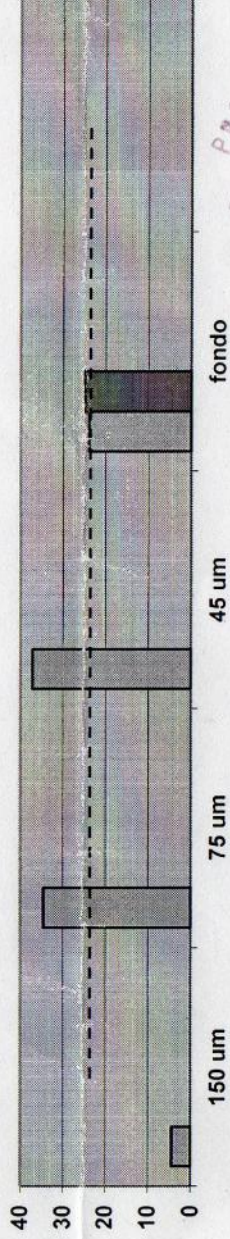

GRAFICA GRANULOMETRÍA Y DETERMINACIÓN DE PARTÍCULA

RETENCIÓN EN TAMICES ■ DETERMINACIÓN DE PARTÍCULA
PUNTO DE CORTE RETENCIÓN Vs. DETERMINACIÓN DE PARTÍCULA

COORDINADOR DE CALIDAD.

ING. QUÍMICO CARLOS G. PASTRANA TP No. 008

FIRMA

Carlos G. Pastrana

CC-FO-001 v1

PROQUIEX LTDA.
PRODUCTORA DE QUÍMICO
PARA EXTINTORES
NIT: 838-851.356-0

Carrera 69 No. 3 - 03 sur - Telefax: 290 2201 - Teléfono: 420 3715 Bogotá, D.C.

www.proquíex.com - E.mail: proquíex@yahoo.com